

令和3年度

流入水 水質報告書

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均	前年平均	基準値	定量下限値
水量 (m ³ /日)	16,199	19,405	16,548	20,059	22,536	19,213	14,180	13,540	15,024	12,767	12,923	13,381	16,342	15,341	－	－
PH	6.9	6.8	6.6	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	6.8	7.0	5～9	－
BOD (mg/ℓ)	164	183	135	153	185	156	162	218	159	198	179	229	175	159	600	－
COD (mg/ℓ)	73	71	68	57	57	58	63	80	71	85	77	81	70	80	－	－
SS (mg/ℓ)	137	136	132	111	101	116	119	146	148	172	135	145	133	144	600	－
全窒素 (mg/ℓ)	21.3	21.4	19.5	18.0	17.6	21.5	20.1	22.7	19.7	24.2	24.5	25.1	21.3	21.1	－	－
硝酸性 (mg/ℓ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－
亜硝酸性 (mg/ℓ)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	－	－
アンモニア性 (mg/ℓ)	12.7	10.9	12.3	11.1	10.6	12.2	12.1	14.8	12.3	14.6	16.8	14.5	13.0	12.5	－	－
全リン (mg/ℓ)	2.61	2.73	2.63	2.25	2.90	2.91	2.57	2.85	2.50	2.83	2.66	3.28	2.73	2.68	－	－
大腸菌群数 (個/mℓ)	37,600	93,333	66,250	111,000	95,000	80,000	48,333	26,250	38,750	48,750	65,000	40,000	62,560	107,431	－	－
フェノール類 (mg/ℓ)		0.07						0.03					0.05	0.05	5	0.02
銅 (mg/ℓ)		0.01						0.01					0.1	0.02	3	0.01
亜鉛 (mg/ℓ)		0.03						0.04					0.035	0.065	2	0.01
溶解性鉄 (mg/ℓ)		0.1未満						0.2					0.25	0.25	10	0.1
溶解性マンガン (mg/ℓ)		0.1未満						0.1未満					0.1未満	0.1未満	10	0.1
全クロム (mg/ℓ)		0.04未満						0.04未満					0.04未満	0.04未満	2	0.04
フッ素 (mg/ℓ)		0.1						0.1未満					0.1未満	0.1未満	8	0.1
n-ヘキサン抽出物質鉱物油 (mg/ℓ)		1未満						1未満					1未満	1未満	5	1
n-ヘキサン抽出物質動植物油 (mg/ℓ)		5						11					8	11	30	1
カドミウム (mg/ℓ)		0.005未満						0.005未満					0.005未満	0.003未満	0.03	0.005
シアン (mg/ℓ)		不検出						不検出					不検出	不検出	1	0.1
有機リン (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	1	0.01
鉛 (mg/ℓ)		0.02未満						0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.1	0.02
六価クロム (mg/ℓ)		0.04未満						0.04未満					0.04未満	0.04未満	0.5	0.04
ヒ素 (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.1	0.01
全水銀 (mg/ℓ)		0.0005未満						0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.005	0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)		不検出						不検出					不検出	不検出	検出されないこと	0.0005
PCB (mg/ℓ)		0.0005未満						0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.003	0.0005
備考	PH (水素イオン濃度) :酸性、中性、アルカリ性を示すもので、PH7が中性、PH7未満で酸性、PH7を超える場合アルカリ性である。 BOD(生物化学的酸素要求量) :水の汚れを測る指標で、有機物などの量を、その酸化分解のために微生物が必要とする酸素の量で表したもの。 COD(化学的酸素要求量) :水の汚れを測る指標で、有機物などの量を、酸化剤により酸化し、その消費された酸化剤の量から算出した酸素の量で表したもの。 SS (浮遊物) :水に溶け込まず懸濁して浮遊している2mm以下の物質の量。 注:) 年平均値は全ての試験の値合計を試験回数合計で除したもの。 定量下限値とはその分析法で正確に定量できる最低数値のこと。 年2回の分析項目については、下水道法施行令第12条に基づいて実施している。 測定委託先 : 株式会社 テクノ中部(岐阜市清本町9丁目41番地)															

令和3年度

流入水 水質報告書

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均	前年平均	基準値	定量下限値
トリクロロエチレン (mg/ℓ)		0.002未満						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.1	0.002
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)		0.001未満						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.1	0.001
ジクロロメタン (mg/ℓ)		0.02未満						0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.2	0.02
四塩化炭素 (mg/ℓ)		0.002未満						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.02	0.002
1,2-ジクロロエタン (mg/ℓ)		0.004未満						0.004未満					0.004未満	0.004未満	0.04	0.004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)		0.02未満						0.02未満					0.02未満	0.02未満	1	0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)		0.04未満						0.04未満					0.04未満	0.04未満	0.4	0.04
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)		0.001未満						0.001未満					0.001未満	0.001未満	3	0.001
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)		0.006未満						0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.06	0.006
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)		0.002未満						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.02	0.002
1,4-ジオキサン (mg/ℓ)		0.05未満						0.05未満					0.05未満	0.05未満	0.5	0.05
チウラム (mg/ℓ)		0.006未満						0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.06	0.006
シマジン (mg/ℓ)		0.003未満						0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.03	0.003
チオベンガルブ (mg/ℓ)		0.02未満						0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.2	0.02
ベンゼン (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.1	0.01
セレン (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.1	0.01
ホウ素 (mg/ℓ)		0.07						0.06					0.065	0.080	10	0.02
ニッケル (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	-	0.01
溶解性亜鉛 (mg/ℓ)		0.03						0.02					0.025	0.035	-	0.01
備考	注:) 年2回の分析項目については、下水道法施行令第12条に基づいて実施している。 測定委託先 : 株式会社 テクノ中部(岐阜市清本町9丁目41番地)															

令和3年度

放流水 水質報告書

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均	前年平均	基準値	定量下限値
水量 (m ³ /日)	16,199	19,405	16,548	20,059	22,536	19,213	14,180	13,540	15,024	12,767	12,923	13,381	16,342	15,936	-	-
PH	6.7	6.6	6.5	6.4	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	6.9	6.7	5.8～8.6	-
BOD (mg/ℓ)	6.1	7.4	5.1	9.8	8.4	5.4	5.1	4.5	4.0	4.6	5.9	4.8	5.9	5.7	20,15	-
COD (mg/ℓ)	10.6	10.3	11.1	11.7	11.0	9.4	9.2	8.5	8.5	9.7	10.9	10.2	6.0	9.6	30,20	-
SS (mg/ℓ)	5.6	9.8	9.9	8.7	6.8	6.6	5.6	3.7	3.4	3.2	4.7	4.3	5.6	5.6	40	-
全窒素 (mg/ℓ)	4.6	5.4	4.5	4.3	3.3	3.9	4.3	4.5	4.4	5.0	4.8	5.1	4.5	5.1	25,15	-
硝酸性	2.5	3.0	2.8	2.3	2.2	2.3	2.6	3.3	3.5	3.2	2.7	3.2	2.8	3.0	100	-
亜硝酸性	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.3	0.1	0.1		-
アンモニア性	0.2	1.4	0.3	1.5	0.2	0.5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.0	0.4	0.4		-
全リン	1.07	1.23	1.24	1.19	1.21	1.17	1.25	1.06	1.06	1.24	1.42	1.39	1.21	1.11	2.5,1.5	-
大腸菌群数 (個/mℓ)	187	577	210	347	228	333	490	370	60	95	261	272	276	293	(3000個/mℓ)	-
フェノール類 (mg/ℓ)		0.02未満						0.02未満					0.02未満	0.02未満	5	0.02
銅 (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	3	0.01
亜鉛 (mg/ℓ)		0.03						0.03					0.025	0.035	2	0.01
溶解性鉄 (mg/ℓ)		0.1未満						0.1未満					0.1未満	0.1未満	10	0.1
溶解性マンガン (mg/ℓ)		0.1未満						0.1未満					0.1未満	0.1未満	10	0.1
全クロム (mg/ℓ)		0.04未満						0.04未満					0.04未満	0.04未満	2	0.04
フッ素 (mg/ℓ)		0.1未満						0.1未満					0.1未満	0.1未満	8	0.1
n-ヘキサン抽出物質鉱物油 (mg/ℓ)		1未満						1未満					1未満	1未満	5	1
n-ヘキサン抽出物質動植物油 (mg/ℓ)		1未満						1未満					1未満	1未満	30	1
カドミウム (mg/ℓ)		0.003未満						0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.03	0.003
シアン (mg/ℓ)		不検出						不検出					0.1未満	0.1未満	1	0.1
有機リン (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	1	0.01
鉛 (mg/ℓ)		0.002未満						0.002未満					0.02未満	0.02未満	0.1	0.002
六価クロム (mg/ℓ)		0.04未満						0.04未満					0.04未満	0.04未満	0.5	0.04
ヒ素 (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.1	0.01
全水銀 (mg/ℓ)		0.0005未満						0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.005	0.0005
アルキル水銀 (mg/ℓ)		不検出						不検出					不検出	不検出	検出されない	0.0005
PCB (mg/ℓ)		0.0005未満						0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.003	0.0005
備考	注:) 年2回の分析項目については、下水道法施行令第12条に基づいて実施している。 測定委託先 : 株式会社 テクノ中部(岐阜市清本町9丁目41番地)															

令和3年度

放流水 水質報告書

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均	前年平均	基準値	定量下限値
トリクロロエチレン (mg/ℓ)		0.002未満						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.1	0.002
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)		0.001未満						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.1	0.001
ジクロロメタン (mg/ℓ)		0.02未満						0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.2	0.02
四塩化炭素 (mg/ℓ)		0.002未満						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.02	0.002
1,2-ジクロロエタ (mg/ℓ)		0.004未満						0.004未満					0.004未満	0.004未満	0.04	0.004
1,1-ジクロロエチレン (mg/ℓ)		0.02未満						0.02未満					0.02未満	0.02未満	1	0.02
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/ℓ)		0.04未満						0.04未満					0.04未満	0.04未満	0.4	0.04
1,1,1-トリクロロエタン (mg/ℓ)		0.001未満						0.001未満					0.001未満	0.001未満	3	0.001
1,1,2-トリクロロエタン (mg/ℓ)		0.006未満						0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.06	0.006
1,3-ジクロロプロペン (mg/ℓ)		0.002未満						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.02	0.002
1,4-ジオキサン (mg/ℓ)		0.05未満						0.05未満					0.05未満	0.05未満	0.5	0.05
チウラム (mg/ℓ)		0.006未満						0.006未満					0.006未満	0.006未満	0.06	0.006
シマジン (mg/ℓ)		0.003未満						0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.03	0.003
チオベンガルブ (mg/ℓ)		0.02未満						0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.2	0.02
ベンゼン (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.1	0.01
セレン (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.1	0.01
ホウ素 (mg/ℓ)		0.04						0.04					0.04	0.06	10	0.02
ニッケル (mg/ℓ)		0.01未満						0.01未満					0.01未満	0.01未満	-	0.01
溶解性亜鉛 (mg/ℓ)		0.02						0.02					0.02	0.025	-	0.01
備考	注:) 年2回の分析項目については、下水道法施行令第12条に基づいて実施している。 測定委託先 : 株式会社 テクノ中部(岐阜市清本町9丁目41番地)															

令和3年度 処理水（高度処理系・標準系）水質報告書

高度処理系	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均	前年平均	基準値	定量下限値
水量 (m ³ /日)	8,907	10,374	9,045	10,855	11,363	10,544	7,799	7,426	8,263	6,998	7,107	7,359	8,849	11,254	－	－
PH	6.7	6.6	6.6	6.4	6.8	7.0	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	6.9	6.9	6.7	5.8～8.6	－
BOD (mg/ℓ)	3.7	4.1	2.3	5.4	5.5	4.6	3.9	3.9	2.8	4.3	6.2	4.6	4.3	4.6	15	－
COD (mg/ℓ)	9.1	8.7	9.3	10.1	10.3	9.0	8.7	8.1	8.0	9.4	11.3	9.8	9.3	8.9	20	－
SS (mg/ℓ)	4.3	6.3	6.8	6.0	6.5	6.2	5.3	3.5	2.9	2.7	5.5	4.1	5.0	4.4	40	－
全窒素 (mg/ℓ)	4.3	4.7	3.9	3.6	3.4	3.6	4.1	4.2	3.6	4.1	4.1	4.5	4.0	4.4	25	－
硝酸性 (mg/ℓ)	2.7	3.0	2.8	2.4	2.3	2.2	2.5	3.0	3.0	2.1	1.7	2.8	2.5	2.8	100	－
亜硝酸性 (mg/ℓ)	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	0.3	0.2	0.1		－
アンモニア性 (mg/ℓ)	0.0	0.8	0.0	0.9	0.1	0.4	0.0	0.2	0.0	0.7	0.1	0.0	0.3	0.1		－
全リン (mg/ℓ)	1.16	1.20	1.35	1.26	1.34	1.27	1.32	1.07	1.00	1.12	1.36	1.34	1.24	1.11	1.5	－
備考																

標準系	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均	前年平均	基準値	定量下限値
水量 (m ³ /日)	7,292	9,030	7,503	9,204	11,173	8,670	6,382	6,114	6,761	5,769	5,816	6,022	7,493	4,683	－	－
PH	6.6	6.5	6.4	6.3	6.8	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0	6.8	6.8	6.8	6.6	5.8～8.6	－
BOD (mg/ℓ)	9.0	11.4	8.4	15.0	11.5	6.4	6.6	5.3	5.5	5.0	5.5	5.1	7.9	7.9	20	－
COD (mg/ℓ)	12.5	12.2	13.4	13.5	11.7	9.9	9.7	8.9	9.0	10.0	10.5	10.6	11.0	11.0	30	－
SS (mg/ℓ)	7.2	13.7	13.6	11.9	7.1	7.1	6.0	4.1	3.9	3.9	3.8	4.5	7.2	7.8	40	－
全窒素 (mg/ℓ)	4.9	6.3	5.4	5.1	3.4	4.2	4.7	4.9	5.4	6.1	5.8	5.7	5.1	7.0	25	－
硝酸性 (mg/ℓ)	2.3	3.1	2.8	2.2	2.1	2.4	2.8	3.7	4.1	4.4	4.0	3.7	3.1	3.8	100	－
亜硝酸性 (mg/ℓ)	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1		－
アンモニア性 (mg/ℓ)	0.5	2.2	0.6	2.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0	0.6	1.0		－
全リン (mg/ℓ)	0.96	1.28	1.10	1.11	1.04	1.06	1.17	1.04	1.14	1.39	1.49	1.46	1.18	1.11	2.5	－
備考																

悪臭測定結果

(1) 施設内での値

(単位 : v/vppm)

測定項目	A系脱臭装置		B系脱臭装置		基準値 (注)	定量下限値
	原臭 (装置入口)	処理臭 (装置出口)	原臭 (装置入口)	処理臭 (装置出口)		
アンモニア	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満
メチルメルカプタン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
硫化水素	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02	0.001未満
硫化メチル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001未満
二硫化メチル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.009	0.001未満
トリメチルアミン	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.001未満
アセトアルデヒド	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.005未満
プロピオンアルデヒド	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.005未満
ノルマルブチルアルデヒド	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満
イソブチルアルデヒド	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02	0.005未満
ノルマルバレールアルデヒド	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.009	0.005未満
イソバレールアルデヒド	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.003	0.005未満
イソブタノール	0.09未満	0.09未満	0.09未満	0.09未満	0.9	0.09未満
酢酸エチル	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3	0.3未満
メチルイソブチルケトン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満
トルエン	1未満	1未満	1未満	1未満	10	1未満
スチレン	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.4	0.04未満
キシレン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満
プロピオン酸	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03	0.003未満
ノルマル酪酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
ノルマル吉草酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0009	0.001未満
イソ吉草酸	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満

注 : 規制値は、敷地境界で測定したときのものであり、ここでは参考値である。(令和3年10月12日測定実施)

測定委託先 : 株式会社富士清空工業所 (岐阜市加納町6丁目18番地)

(2) 敷地境界における値

(単位 : v/vppm)

測定地点 測定項目	東 側	西 側	南 側	北 側	基 準 値	定 量 下 限 値
アンモニア	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1	0.1 未満
メチルメルカプタン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.0002未満
硫化水素	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.002未満
硫化メチル	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.001未満
二硫化メチル	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.009	0.0009未満
トリメチルアミン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005	0.0005未満
アセトアルデヒド	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.005未満
プロピオンアルデヒド	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.005未満
ノルマルブチルアルデヒド	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.009	0.0009未満
イソブチルアルデヒド	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.002未満
ノルマルバレールアルデヒド	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.009	0.0009未満
イソバレールアルデヒド	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.0003未満
イソブタノール	0.09未満	0.09未満	0.09未満	0.09未満	0.9	0.09未満
酢酸エチル	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3	0.3未満
メチルイソブチルケトン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満
トルエン	1未満	1未満	1未満	1未満	10	1未満
スチレン	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.4	0.04未満
キシレン	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満
プロピオン酸	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03	0.003未満
ノルマル酪酸	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.0002未満
ノルマル吉草酸	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0009	0.0001未満
イソ吉草酸	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.001	0.0001未満

(令和3年10月20日測定実施)

(3) 臭気指数

測定地点 測定項目	敷 地 境 界	脱臭装置A系活性炭吸着塔出口	脱臭装置B系活性炭吸着塔出口
臭 気 指 数	10未満	17	27

注 : 平成7年9月環境庁告示第63号による (令和3年10月20日 測定実施)

測定委託先 : 株式会社富士清空工業所 (岐阜市加納町6丁目18番地)


大 気 測 定 結 果

測定項目 測定地点	二 酸 化 窒 素 (v/v ppm)		浮 遊 粒 子 状 物 質 (mg/m ³)		二 酸 化 硫 黄 (v/v ppm)	
	1 時 間 値 の 最 高 値	1 時 間 値 の 1 日 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	1 時 間 値 の 1 日 平 均 値	1 時 間 値 の 最 高 値	1 時 間 値 の 1 日 平 均 値
A (東)	0.003	0.002	0.018	0.010	0.006	0.003
B (西)	0.006	0.002	0.019	0.011	0.005	0.002
C (南)	0.003	0.002	0.020	0.011	0.006	0.002
D (北)	0.002	0.002	0.018	0.011	0.004	0.002
最 高 値	0.006	-	0.020	-	0.006	-
平 均 値	-	0.002	-	0.011	-	0.002
環 境 基 準	規制値なし	0.04~0.06 又はそれ以下	0.20以下	0.10以下	0.1以下	0.04以下
分 析 方 法	ザルツマン法		重量濃度法・光散乱法		パラロザニリン法	

(令和3年10月5日～6日測定実施)

測定項目 測定地点	降 下 ば い じ ん (トン/㎤/月)	硫 黄 酸 化 物 (μg / 日 / 100㎤ ² ・TEA)
玄 関 前	0.40	0.78
屋 上	0.10	0.82
平 均	0.20	0.80
分 析 方 法	簡易ダストジャー法	トリエタノールアミン法 及び、P-ロザニリン法

(令和3年 9月30日～10月29日 29日間測定実施)

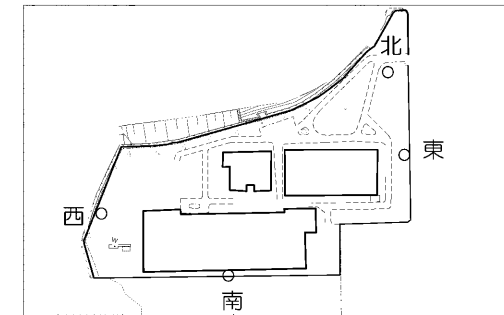

騒 音 ・ 振 動 レ ベ ル 測 定 結 果

(単位 : dB)

測定項目 測定地点	騒 音				振 動	
	朝	昼 間	夕	夜 間	昼 間	夜 間
A (東)	46	45	43	43	30 未 満	30 未 満
B (西)	43	45	50	44	30 未 満	30 未 満
C (南)	48	50	54	48	30 未 満	30 未 満
D (北)	44	46	48	43	35	30 未 満
規 制 基 準	60	65	60	50	65	60

(令和3年10月5日～6日測定実施)

測定委託先 : 株式会社富士清空工業所 (岐阜市加納町6丁目18番地)