


土岐市 上下水道耐震化計画(上下水道) 位置図

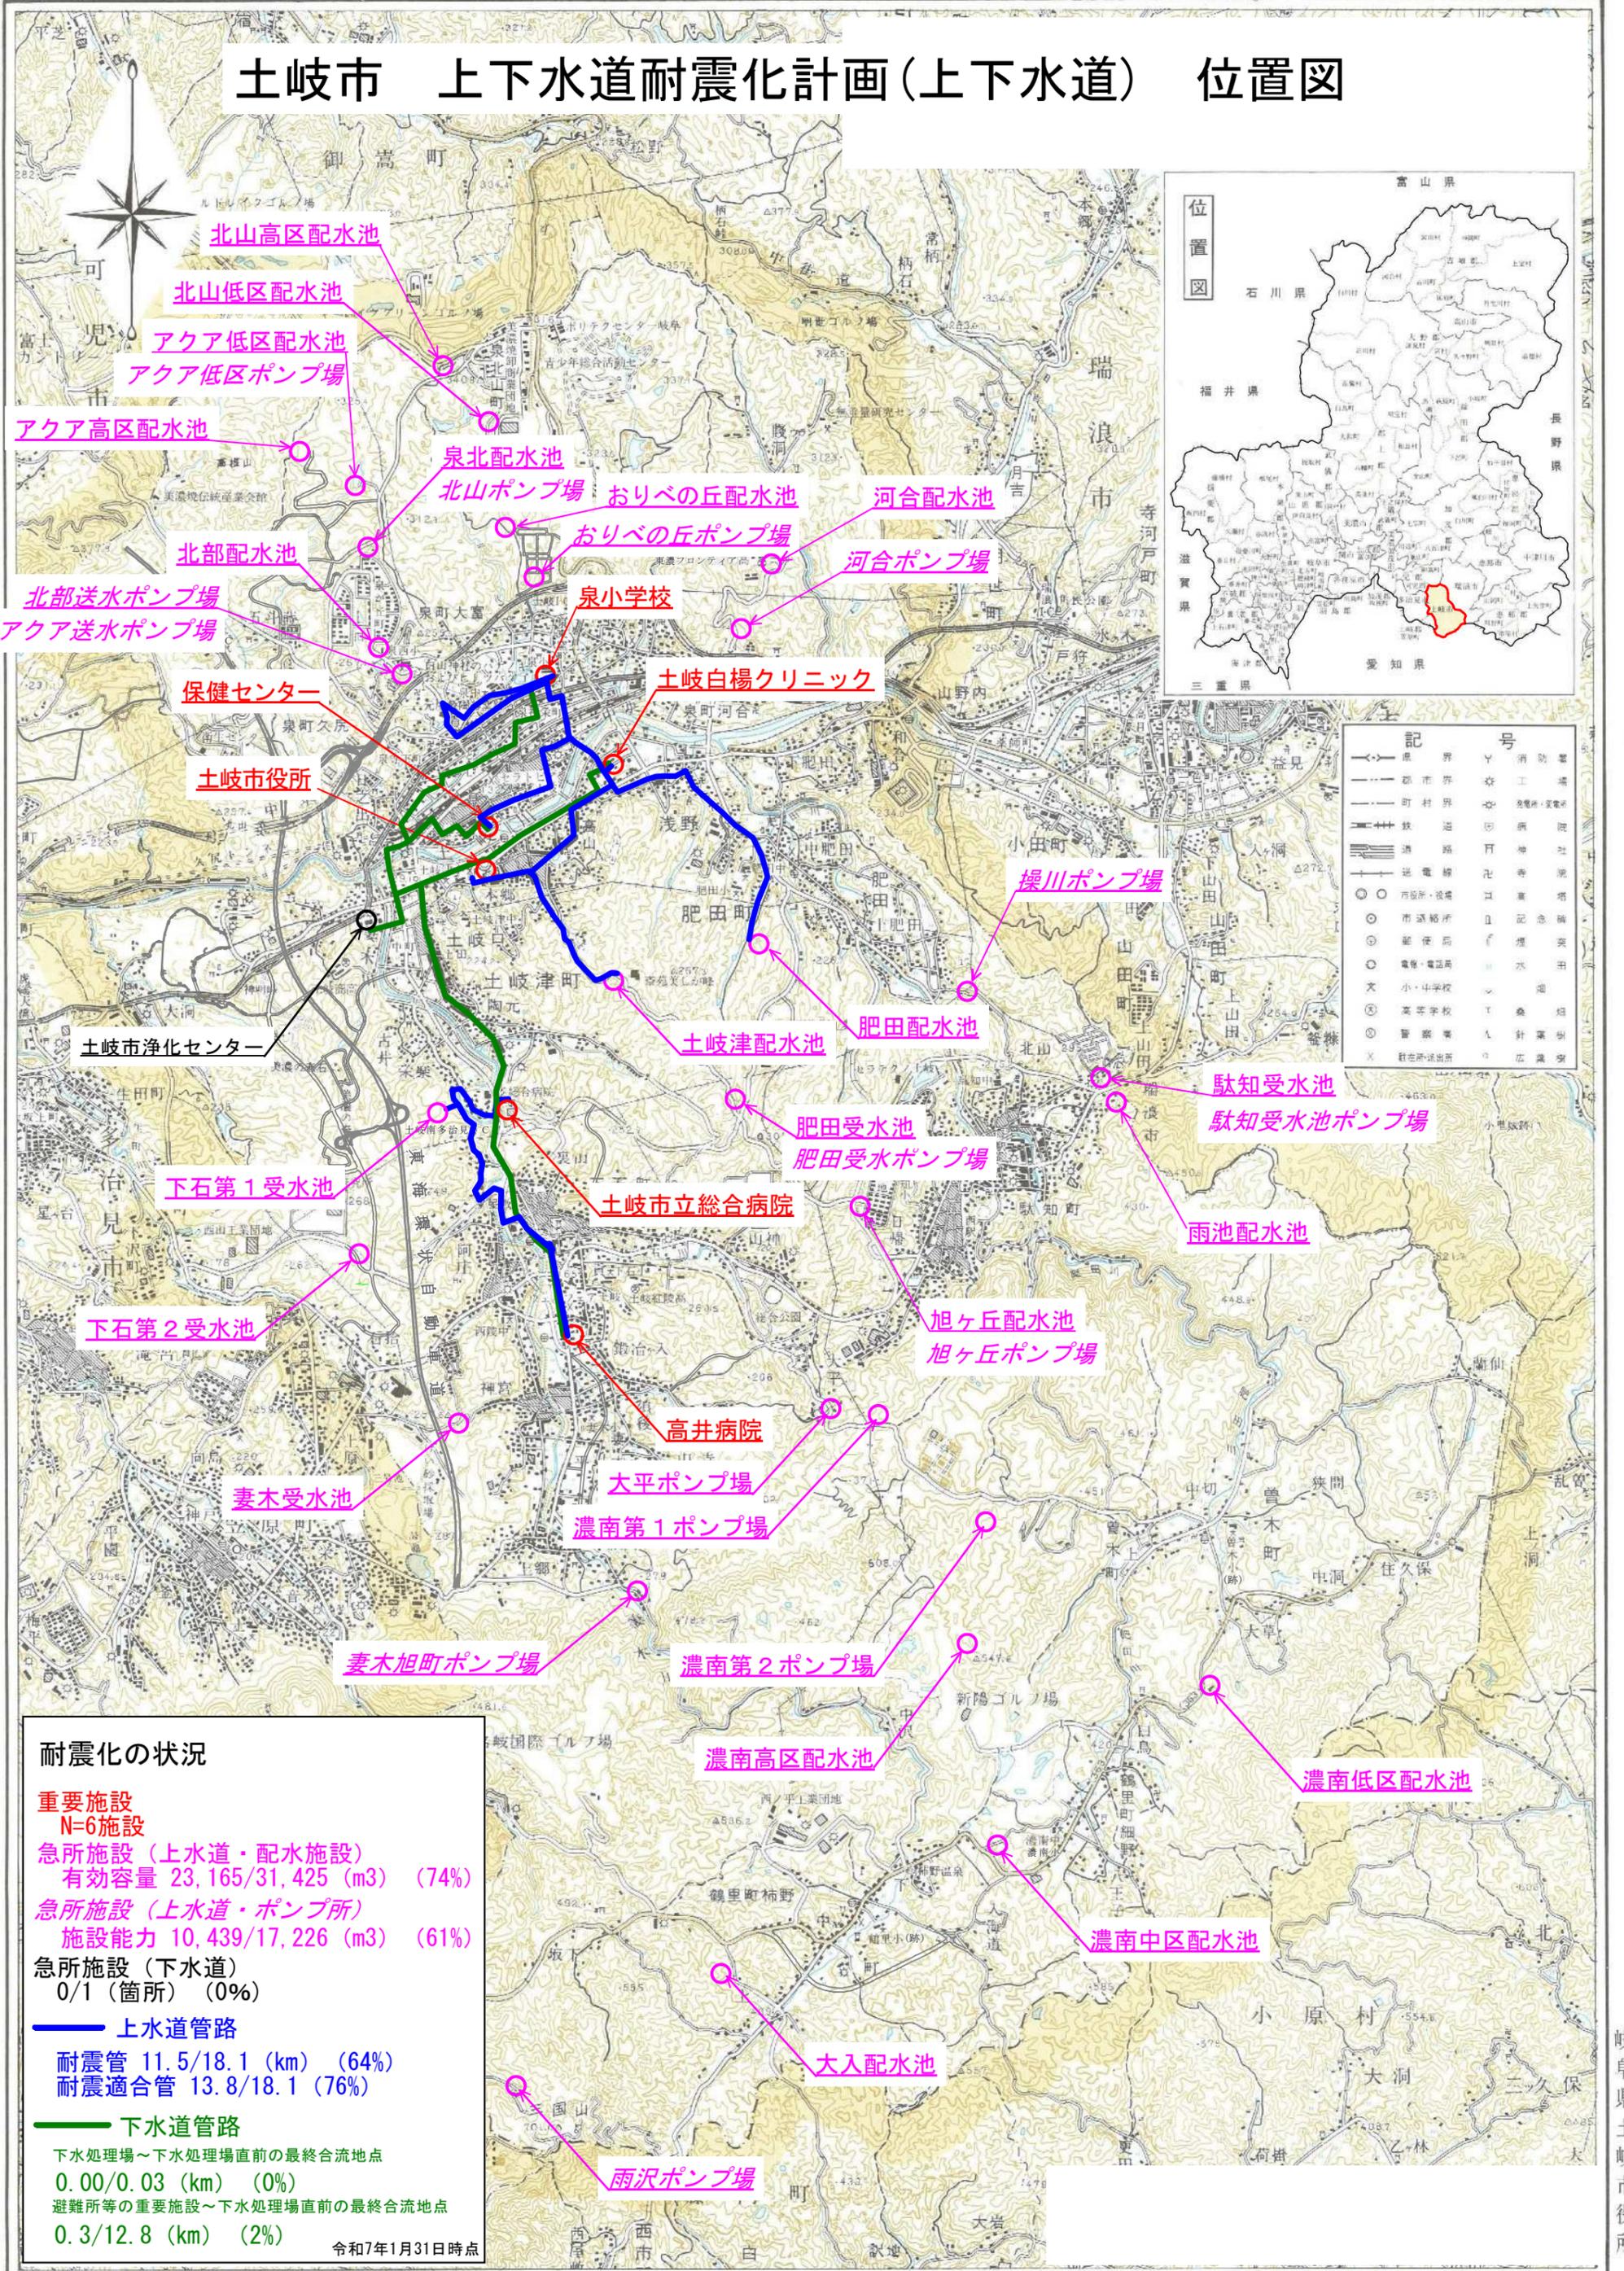

記号	
—	県界
—	都市界
—	町村界
—	鉄道
—	道路
—	送電線
○	市役所、役場
○	市道橋
○	郵便局
○	電報・電話局
○	高等学校
○	警察署
○	消防署
○	公園
○	神社
○	寺
○	水田
○	池
○	森林
○	針葉樹
○	広葉樹

耐震化の状況

重要施設
N=6施設

急所施設(上水道・配水施設)
有効容量 23,165/31,425 (m³) (74%)

急所施設(上水道・ポンプ所)
施設能力 10,439/17,226 (m³) (61%)

急所施設(下水道)
0/1 (箇所) (0%)

上水道管路

耐震管 11.5/18.1 (km) (64%)
耐震適合管 13.8/18.1 (76%)

下水道管路

下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点
0.00/0.03 (km) (0%)
避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点
0.3/12.8 (km) (2%)

令和7年1月31日時点